


Tilslutning af forsyning samt vind- og regnmelder (WRM 401/C)

Tilslutning af ABA centraler

Separat forsyning
230V AC 50Hz

Potentiale fri kontakt
i WRM 401/C

Husk lus mellem Klemme
26 og 27 i WRM 401/C

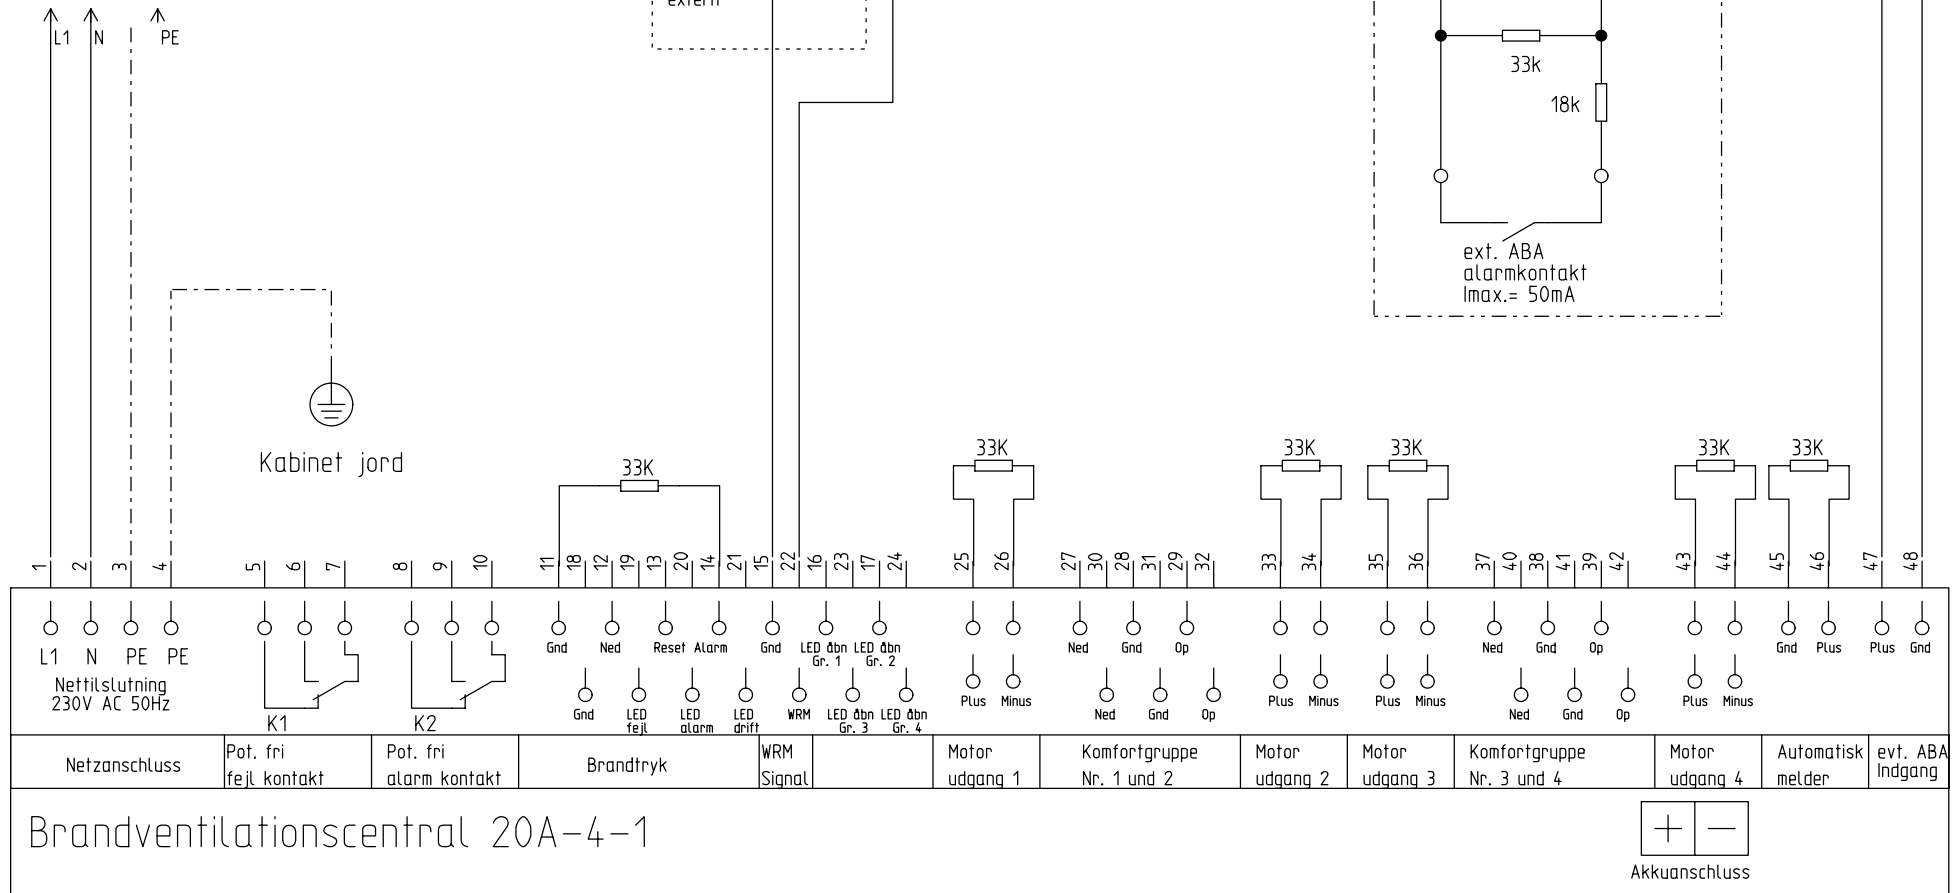


--24_0106--0176_E042_---

Datum	25-06-07
Bearb.	Arnold
Gepr.	
Zust.	
Änderung	
Datum	
Name	
Norm	

**Brandventilationscentral
type 20A-4-1**

**Tilslutning af
forsyning samt
vind- og regnmelder**

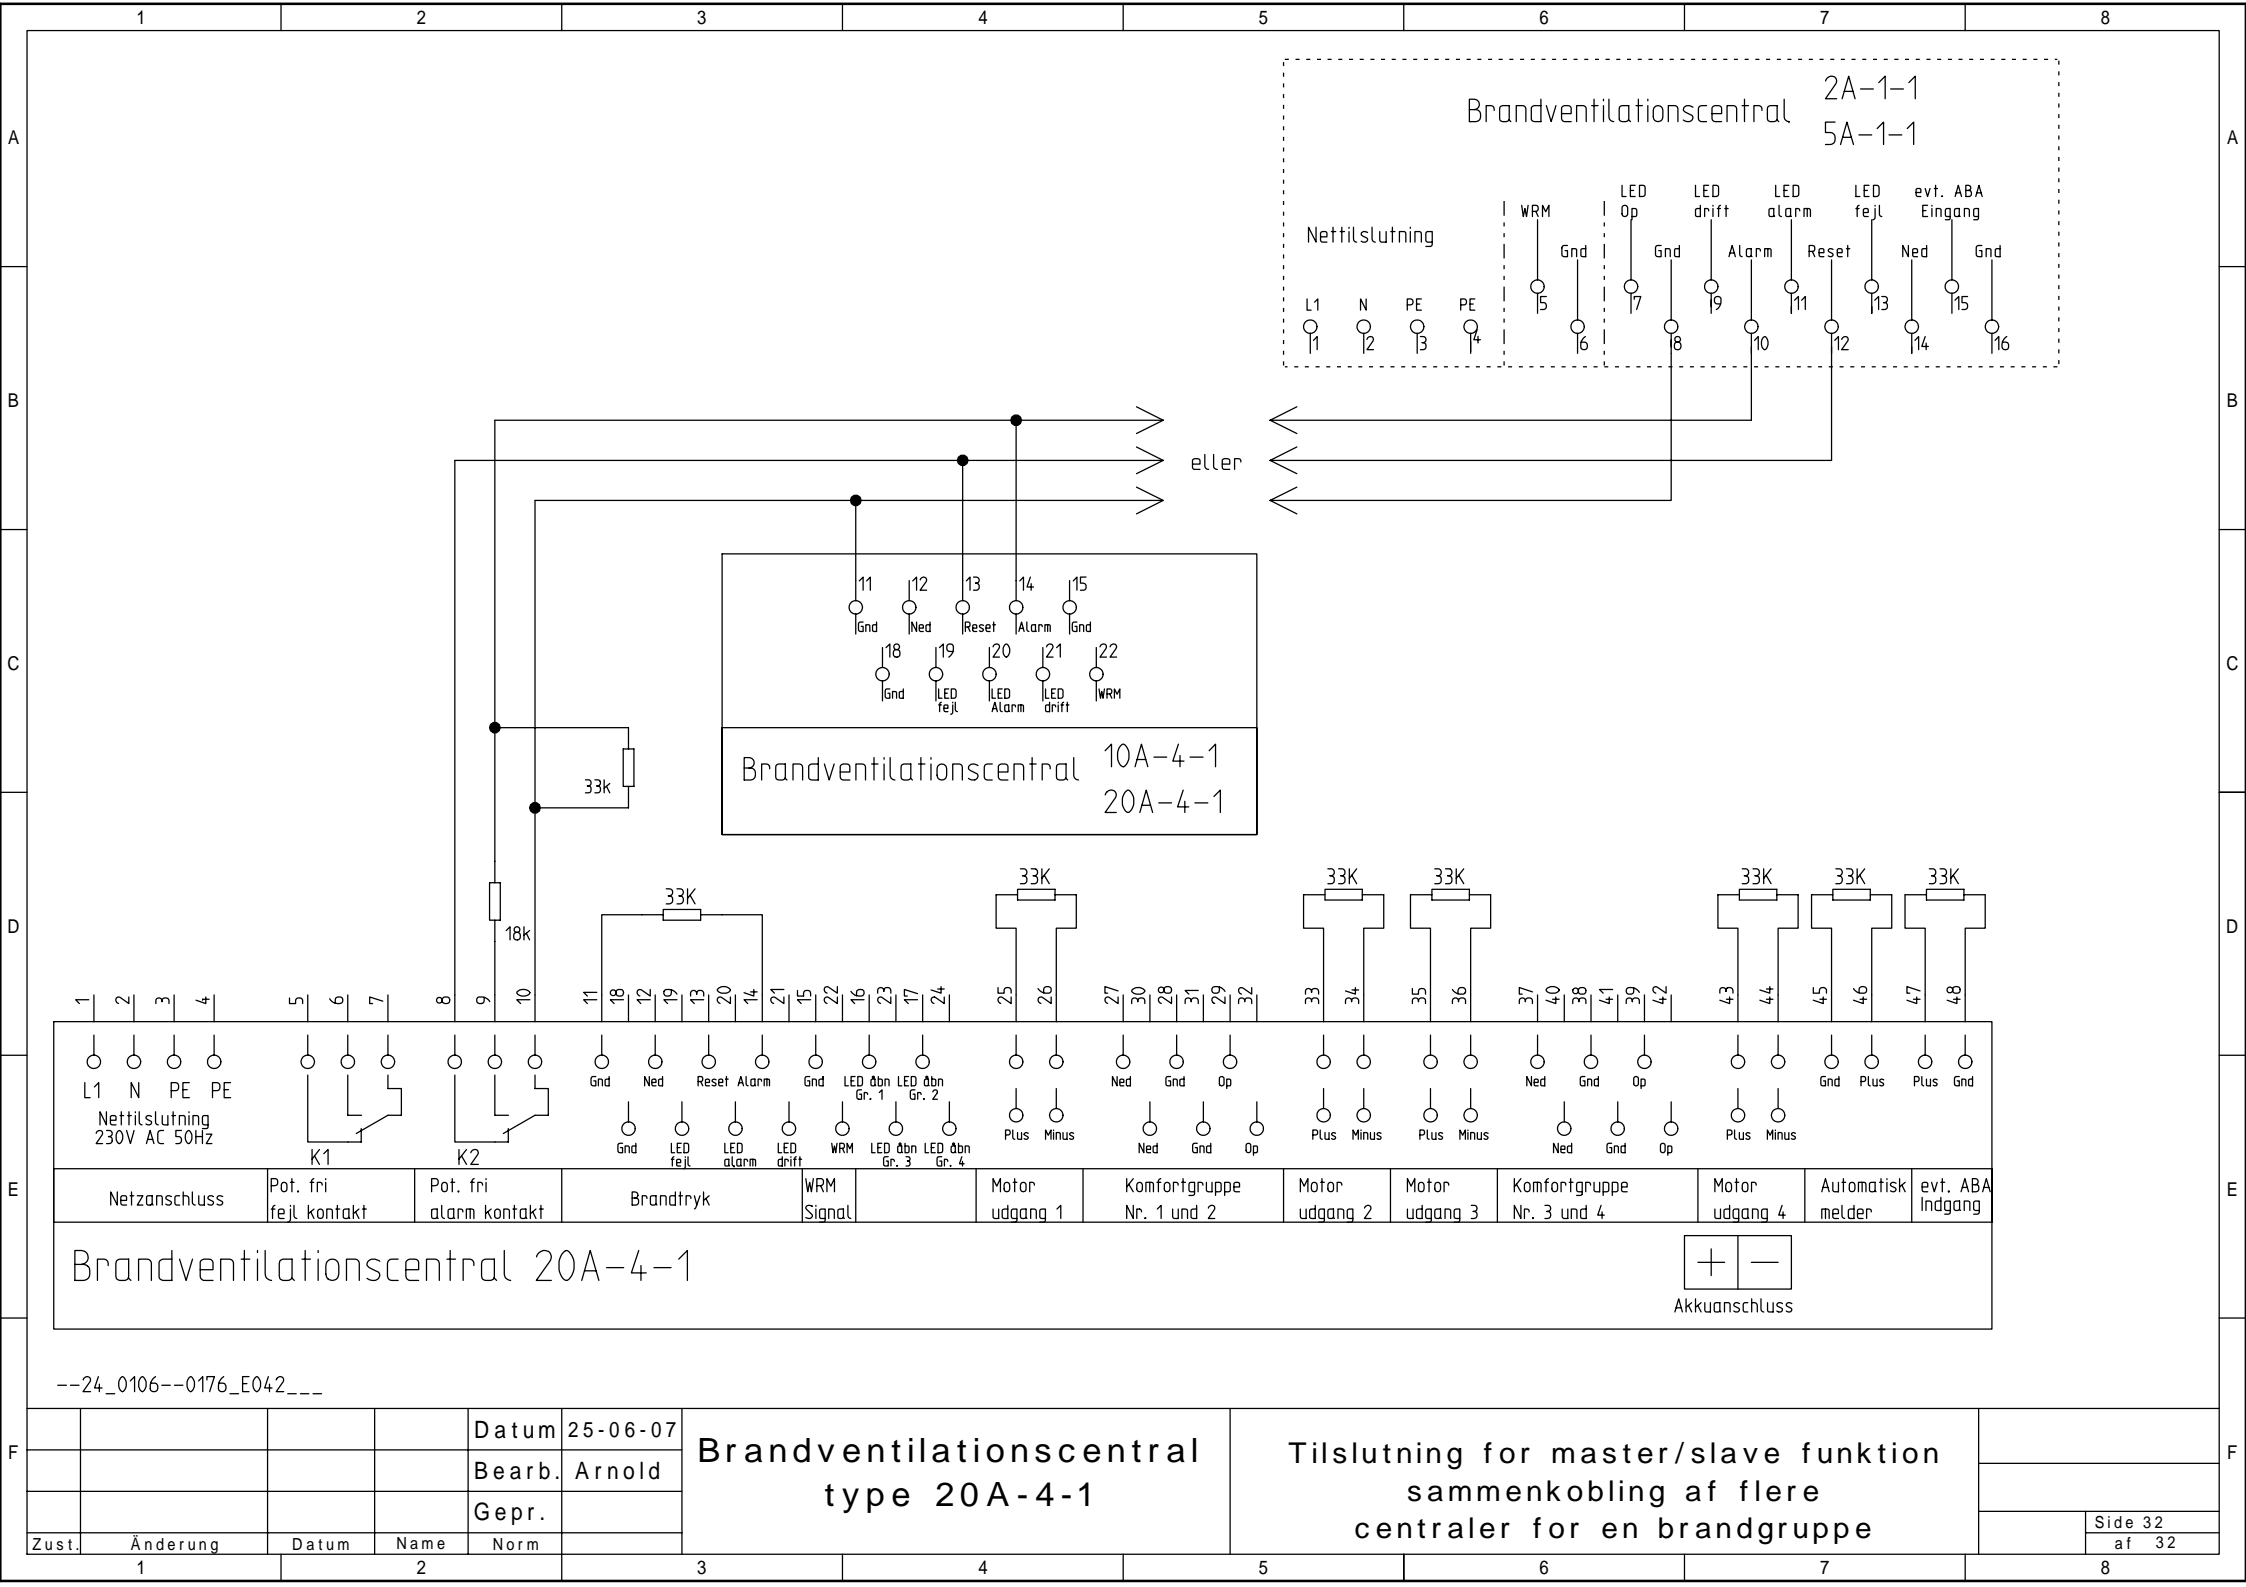

--24_0106--0176_E042_---

Datum	25-06-07
Bearb.	Arnold
Gepr.	
Zust.	
Änderung	
Datum	
Name	
Norm	

**Brandventilationscentral
type 20A-4-1**

Tilslutning for master/slave funktion
sammenkobling af flere
centraler for en brandgruppe